


	Ausgang	Bestell-Nr.
Airmat RT P	3-Punkt	17 1584
Airmat RT P 40	3-Punkt	17 1585

P-Regler mit starrer Rückführung 100...1000 Ohm

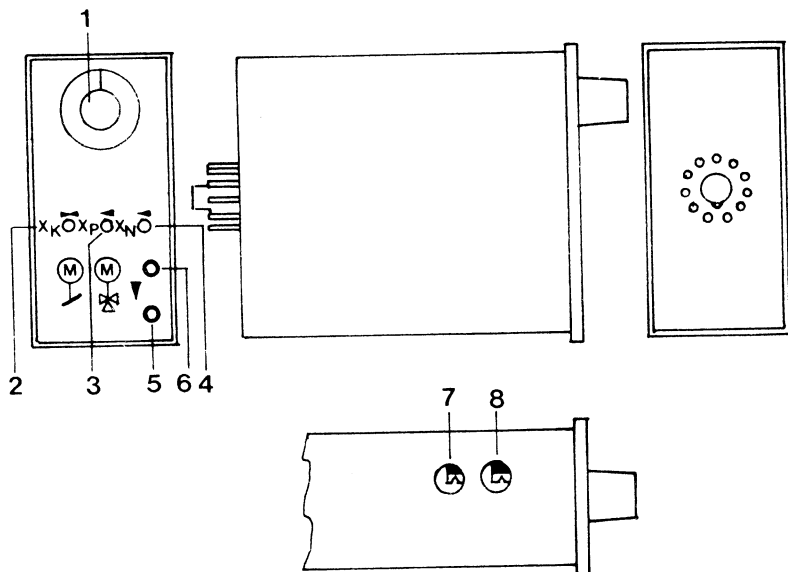


Schalter Werkeinstellung

0 I	I = Fühler - einspeisung Ein
7	
2 1	1 = Sollwert- vorgabe intern
8	

Legende

- 1 Sollwersteller
- 2 Einsteller für X_K -Eichen
- 3 Einsteller für X_P -Proportionalband
- 4 Einsteller für X_N -Neutralzone
- 5 LED-Laufrichtungsanzeige Stellglied ZU
- 6 LED-Laufrichtungsanzeige Stellglied AUF
- 7 Schalter für Fühlereinspeisung
S1/I = Ein, S1/0 = Aus
- 8 Schalter für Sollwertvorgabe intern/extern
S2/1 = intern, S2/2 = extern

Anschlußplan

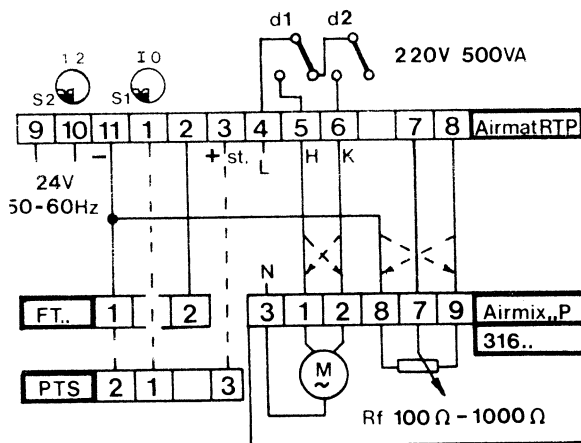

Technische Daten

Nennspannung	24V, 50-60Hz
Regelbereiche	-25...125°C, oder 0...40°C
X_K -Eichen	ca. + 10K
X_P -Proportionband	ca. 0,5...10K
Rückführpoti	100...1000 Ohm
Ausgang	2x Relaiskontakt 500 VA 3-Punkt
Umgebungstemp.	0...50°C